



INSTALLATION GENERAL NOTES

- Introduce the pipe into the threaded socket of the condensate drainage kit and tight it with a metal pipe band (not included). (Fig. 1)
- Introduce the washer on the end of the pipe. Dampen the gasket for easier installation (Fig. 2)
- Carefully introduce the siphon into the gasket. (Fig. 3)

Important: check that the arrows printed on the trap point away from the machine (in the direction of flow) and prior to fitting, ensure that the waterless trap operates correctly by running a trickle of water from a tap through the trap in the direction of the arrows.

- Use \varnothing 32 mm pipe (not supplied) to complete the condensate drain-system. (Fig. 4)

Important: the drain must incorporate a continuous fall of approximately 9%.

The condensate drain system should be adequately supported and suitably insulated if it passes through unheated spaces and voids (e.g. loft spaces) to prevent freezing.

NOTE GENERALI SULL'INSTALLAZIONE





- Inserire il tubo fornito nel portagomma dello scarico condensa e fissarlo utilizzando una fascetta stringitubo metallica (non fornita). (Fig. 1)
- Inserire la guarnizione fornita nell'altra estremità del tubo. Assicurarsi di inumidire preventivamente la guarnizione stessa per facilitare l'operazione. (Fig. 2)
- Inserire delicatamente il sifone sulla guarnizione. (Fig. 3)

Importante: Controllare che le frecce stampate sul sifone puntino in direzione del flusso dell'acqua. Per garantire che il sifone funzioni correttamente, fare passare un po' d'acqua da un rubinetto attraverso il sifone in direzione delle frecce. Delicatamente far fluire l'acqua nel sifone attraverso l'imboccatura della curva.

- Utilizzare una tubazione \varnothing 32 mm (non fornita) per completare il sistema di scarico condensa. (Fig. 4)

Importante: Lo scarico dovrà avere una pendenza approssimativamente del 9%.

Lo scarico condensa dovrà essere adeguatamente supportato e correttamente isolato se quest'ultimo passa attraverso spazi non riscaldati (esempio verande esterne) per prevenire congelamento.

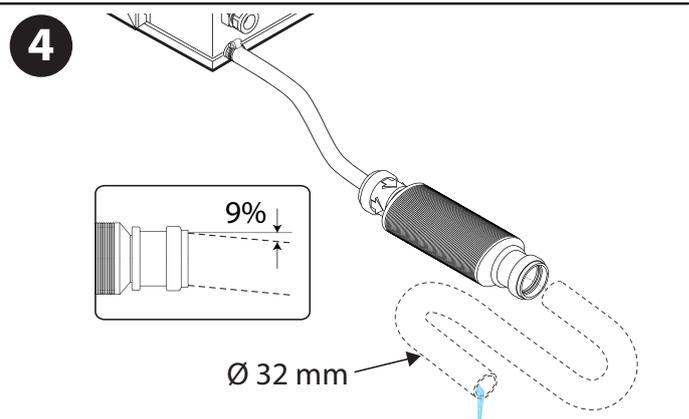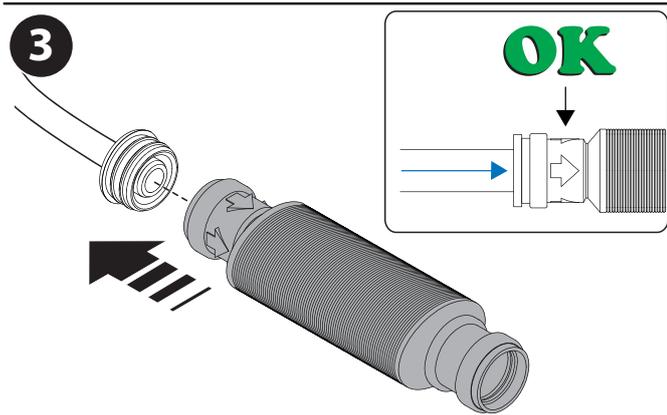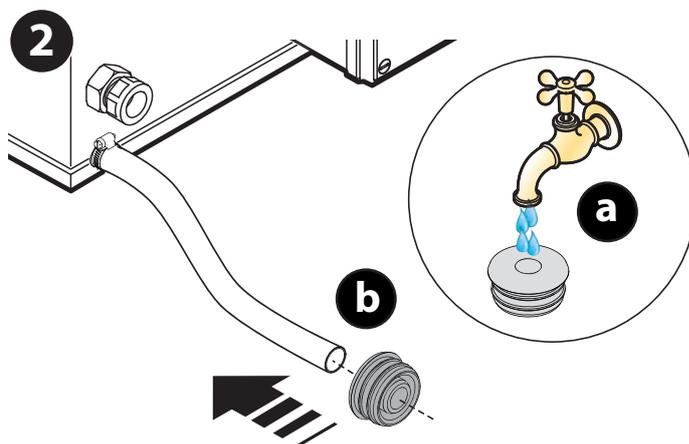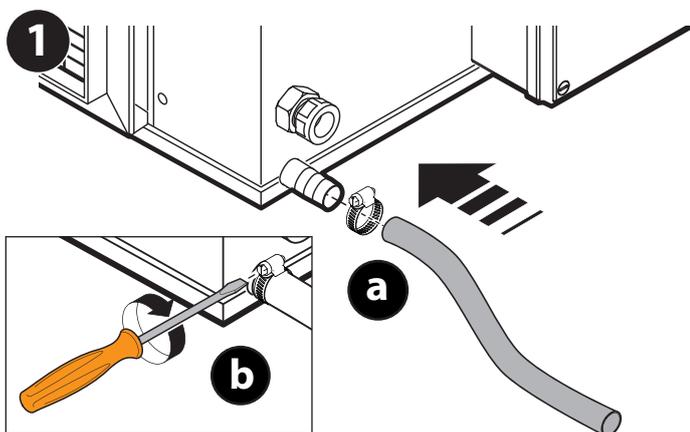

ORDINARY MAINTENANCE


 It is highly recommended, annually, the verification of the state of the siphon and its possible cleaning

- Gently snap the siphon from the gasket (Fig. 1).
- Wash the inside of the siphon thoroughly with water (Fig. 2).
- Replace the siphon on the gasket (Fig. 3).

MANUTENZIONE ORDINARIA

 E' altamente consigliata, con cadenza annuale, la verifica dello stato del sifone e la sua eventuale pulizia

- Rimuovere delicatamente il sifone dalla guarnizione (Fig. 1).
- Lavare abbondantemente l'interno del sifone con acqua (Fig. 2).
- Reinserrire il sifone sulla guarnizione (Fig. 3).

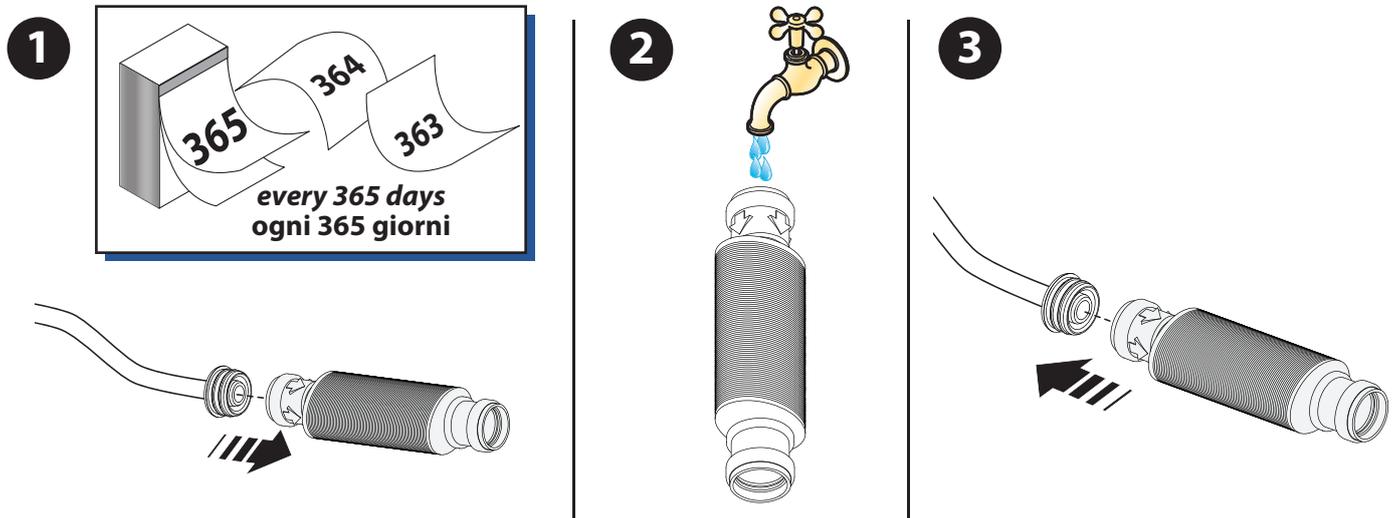

GENERAL WARNINGS

 **CAUTION:** Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the equipment is to be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards in force in the country of use.

DISPOSAL

 In accordance with the provisions of the following European directives, 2011/65/EC, 2012/19/EC and 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

The crossed out wheeled bins symbol on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from general waste.

Therefore, at the end of its useful life, the user must take the equipment to a designated electrical and electronic waste collection point, or return it to the dealer that, against the purchase of an equivalent appliance, it is obliged to collect the product for disposal free of charge.

Appropriate differentiated waste collection for subsequent recycling, treatment and environment-friendly disposal of the discarded equipment helps preventing possible negative environmental and health effects and encourages recycling of the component materials of the equipment. Illegal disposal of the product by the user entails the application of sanctions provided by the regulations in force.

AVVERTENZE GENERALI

 **ATTENZIONE:** L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.

Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

SMALTIMENTO

 In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore che, a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, è tenuto al ritiro gratuito del prodotto da smaltire.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

