





REPLACEMENT OF HIGH-TEMPERATURE MANIFOLD
SOSTITUZIONE COLLETTORI ALTA TEMPERATURA

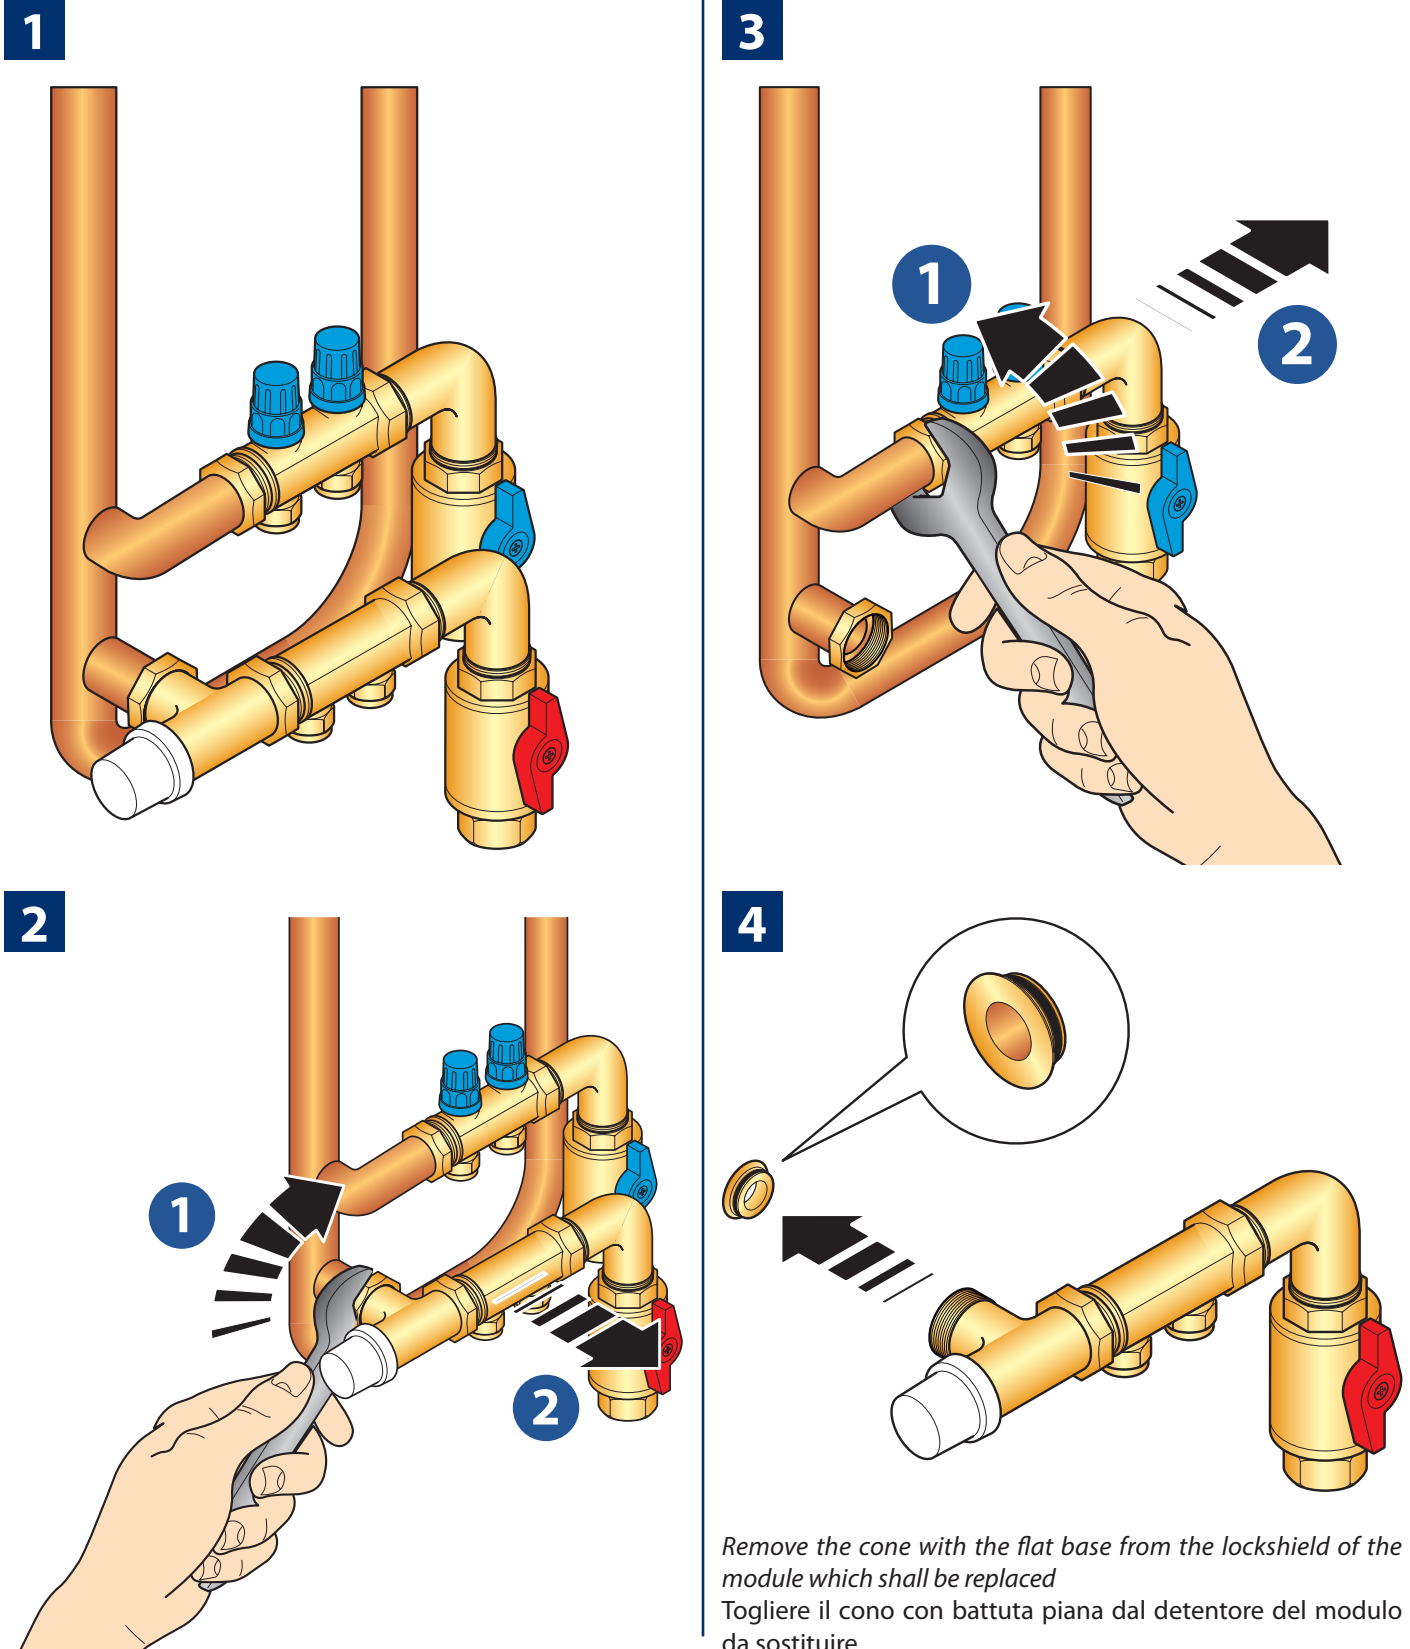


Remove the cone with the flat base from the lockshield of the module which shall be replaced
Togliere il cono con battuta piana dal detentore del modulo da sostituire.

5

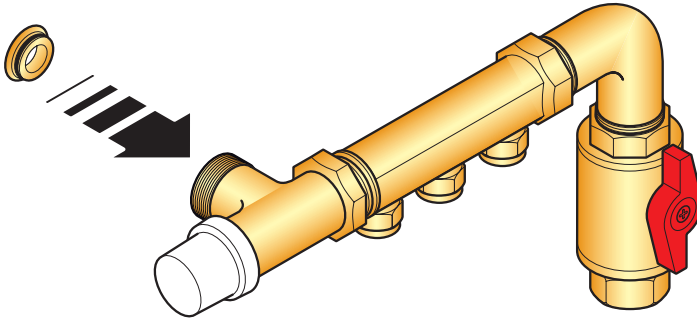


6

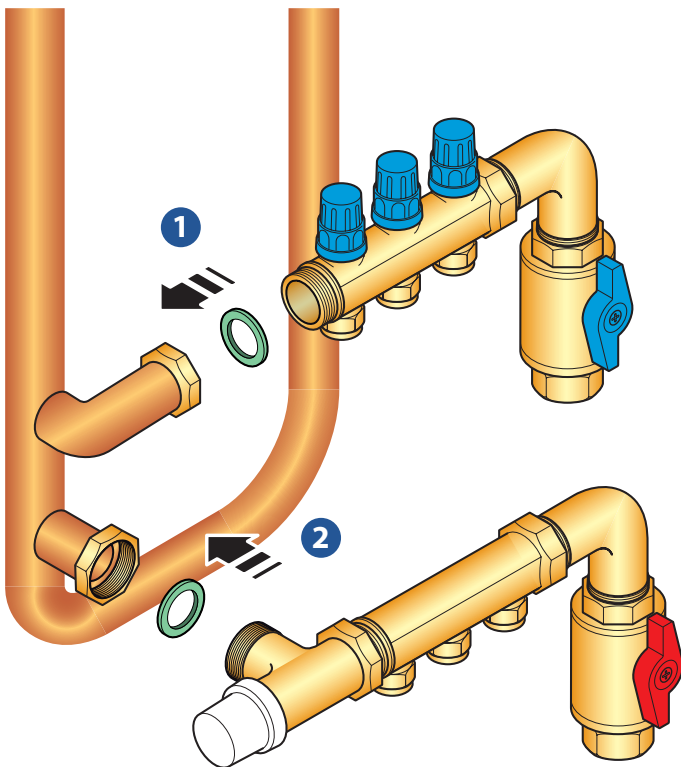


Gasket
Guarnizione

7

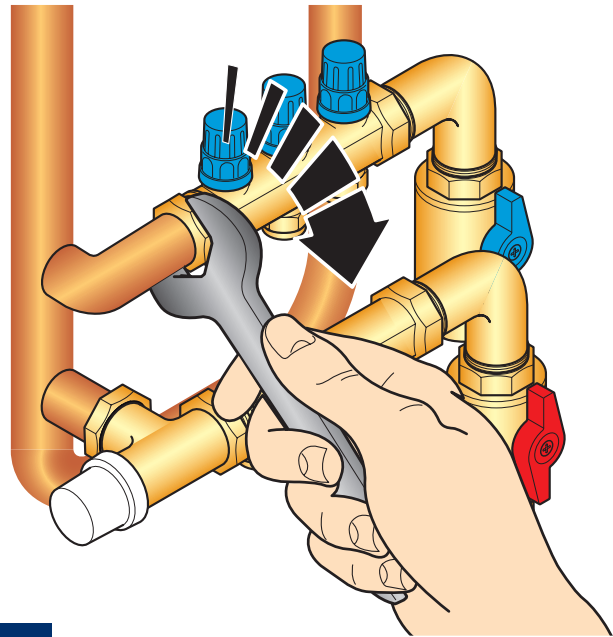

8

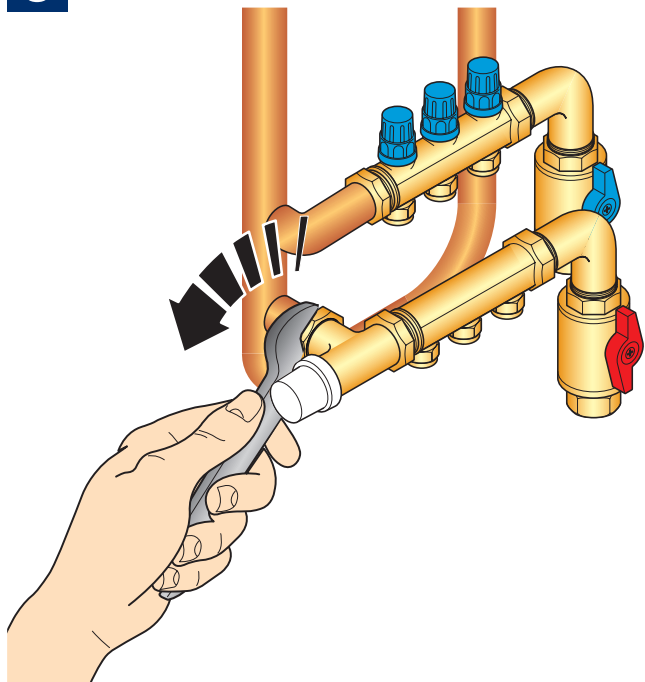

- You can replace this for RDZ Kit up to 11 outlets.
- Once you have replaced the part, test the system to check the pressure tightness.
- Operazione eseguibile per tutti i kit RDZ fino a 11 uscite.
- Finita la sostituzione collaudare il tutto per verificare la tenuta in pressione.

DISPOSAL



In accordance with the provisions of the following European directives, 2011/65/EC, 2012/19/EC and 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

SMALTIMENTO



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

