

**SANITIZED INSULATED FLEXIBLE DUCT**

Flexible hose made from addivated polyolefin resin film and anti-bacterial/anti-mildew master and steel wire helix.

Thermo-insulating covering in polyester fibre (thickness 25mm / density 16 kg/m<sup>3</sup>).

Outer aluminized film protection (flame retardant). Lengths: from 10m standard.

**CERTIFICATIONS** Fire Reaction - Non-toxicity of fumes - Thermal insulation and sound absorption - Bacterial abatement certificate

**TUBO FLESSIBILE SANIFICATO ISOLATO**

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche addivate e master antibatterico/antimuffa, spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm /densità 16 kg/m<sup>3</sup>). Protezione esterna in film alluminato (flame retardant). Lunghezza rotolo: 10m.

**CERTIFICAZIONI** Reazione al fuoco - Atossicità dei fumi - Assorbimento acustico e Isolamento termico - certificato di abbattimento batterico

Size Misure	Code Codice
DN 100 mm x 10 m	<b>7045340</b>
DN 125 mm x 10 m	<b>7045341</b>
DN 160 mm x 10 m	<b>7045343</b>
DN 200 mm x 10 m	<b>7045344</b>



**GENERAL WARNINGS**

**!** **CAUTION:** Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the equipment is to be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards in force in the country of use.

If, after having unpacked the component, any anomaly is noted, please contact an Assistance Centre authorised by the manufacturer.

**AVVERTENZE GENERALI**

**!** **ATTENZIONE:** L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.



Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

Se dopo aver disimballato il componente si nota una qualsiasi anomalia rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.

**INSTALLATION NOTES - INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE**

**Available tools - Attrezzatura acquistabile**

	<b>7045030</b> Band Cutter Pinza Taglia fascette		<b>7045010</b> Plastic band Fascette		<b>7045061</b> Galvanized tape Nastro galvanizzato		<b>7045015</b> Self-drilling screws Vite autoforante
---	--	---	--	---	--	---	--

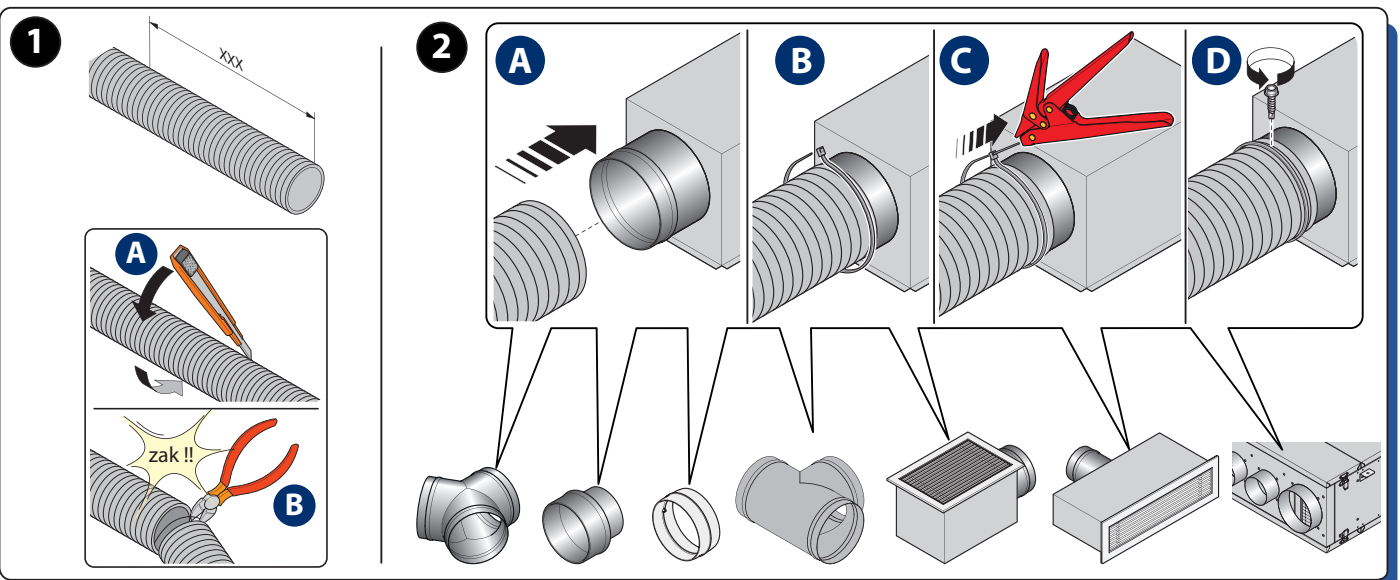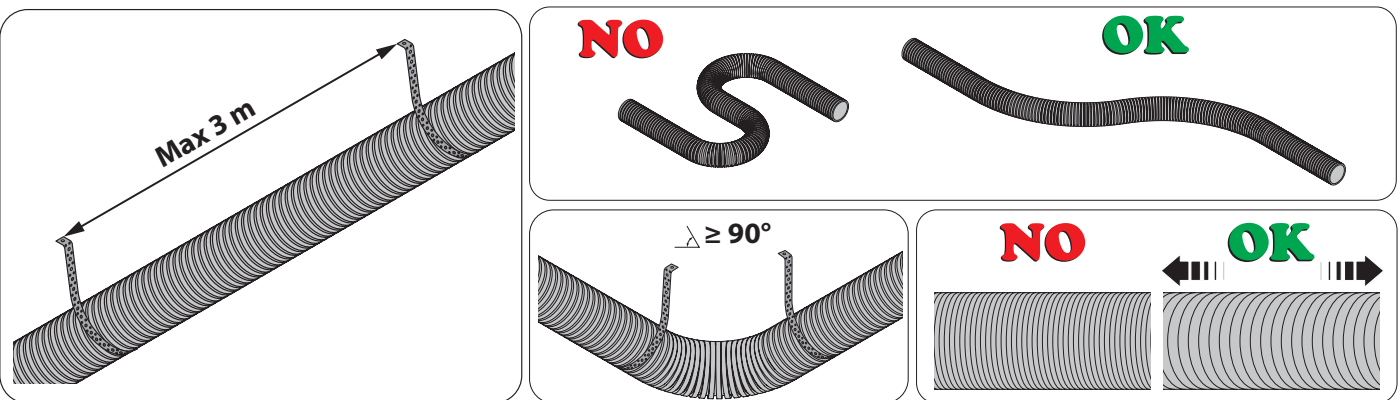


### EXAMPLES OF USE AND CONNECTION

Use insulated duct for outdoor air Intake pipe lines, outdoor air Exhaust pipe lines and room air Supply pipe lines.


### ESEMPI DI UTILIZZO E COLLEGAMENTO

Usare tubazioni isolate per la linea di Presa aria dall'esterno, per la linea di Espulsione aria all'esterno e per la linea di Immissione aria in ambiente.

#### INSTALLATION WITH DUCT TERMINAL IMPIANTO CON BOCCHETTE DI AERAZIONE

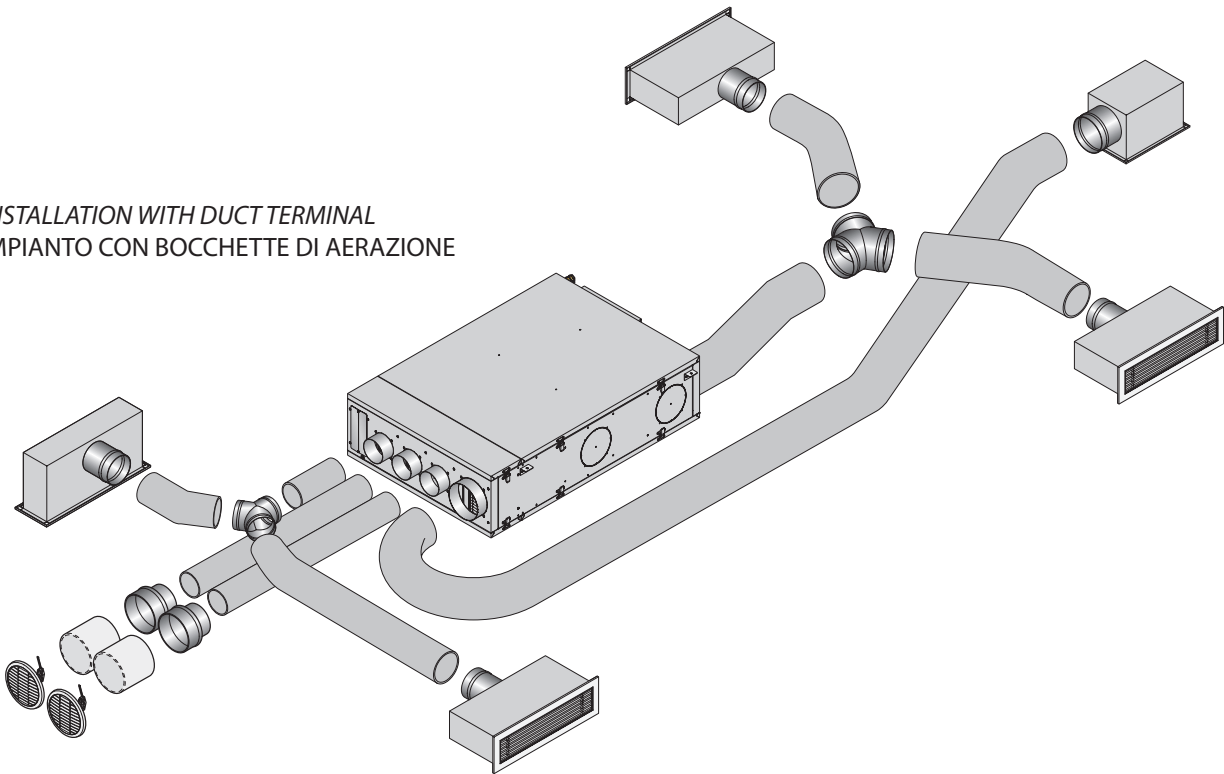

#### INSTALLATION WITH DUO WHITE DISTRIBUTION BOX IMPIANTO CON PLENUM DI DISTRIBUZIONE DUO WHITE

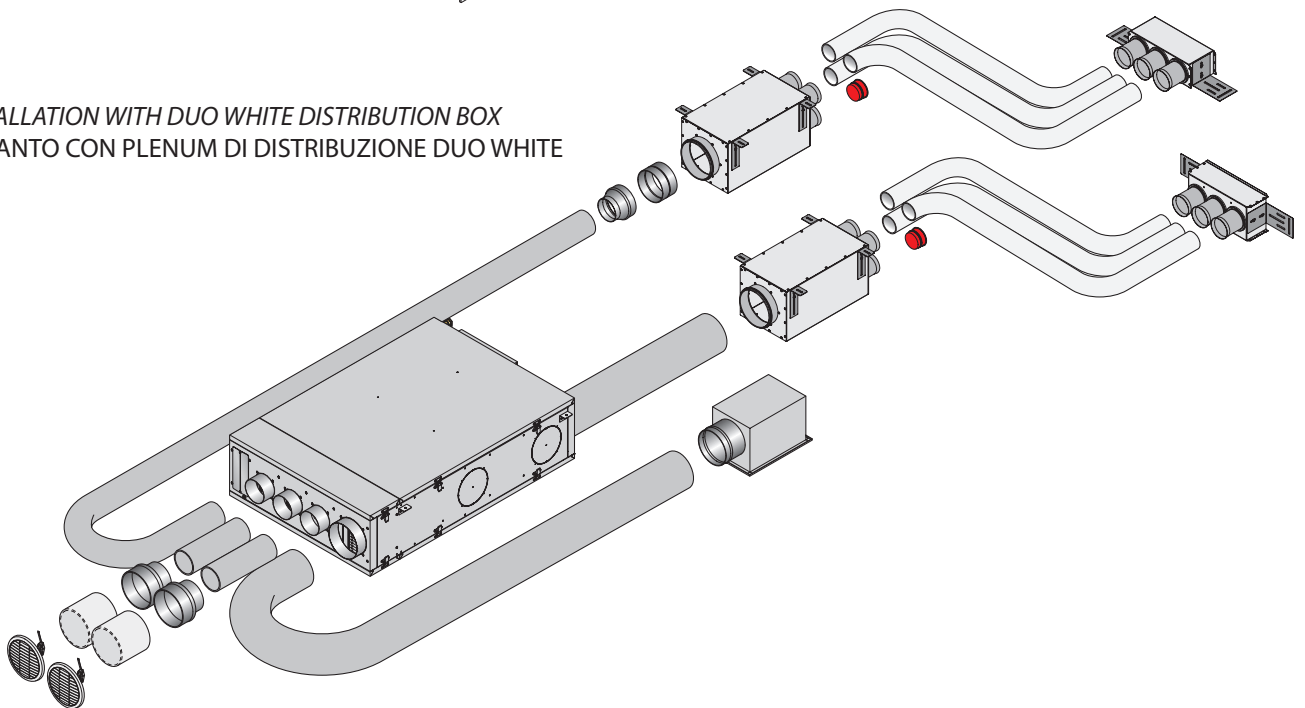

### DISPOSAL



In accordance with the provisions of the following European directives, 2011/65/EC, 2012/19/EC and 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

### SMALTIMENTO



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

